104b	59m	cc125
Δωμάτιο 3		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	5,3 m²	
Μάκρος σωλήνας	45,6 m	
Διαρροή	0,8 λ/λεπτό	

104a	60m	cc125
Δωμάτιο 3		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	6,3 m²	
Μάκρος σωλήνας	49,6 m	
Διαρροή	0,8 λ/λεπτό	

101c	55m	cc125
Σαλοκουζίνα		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	12,9 m²	
Μάκρος σωλήνας	45,5 m	
Διαρροή	1,5 λ/λεπτό	
Φ-υπόλ.	11 W	

101b	73m	cc125
Σαλοκουζίνα		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	8,4 m²	
Μάκρος σωλήνας	79,6 m	
Διαρροή	0,6 λ/λεπτό	

101a	69m	cc125
Σαλοκουζίνα		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4,9 m²	
Μάκρος σωλήνας	57,4 m	
Διαρροή	0,4 λ/λεπτό	

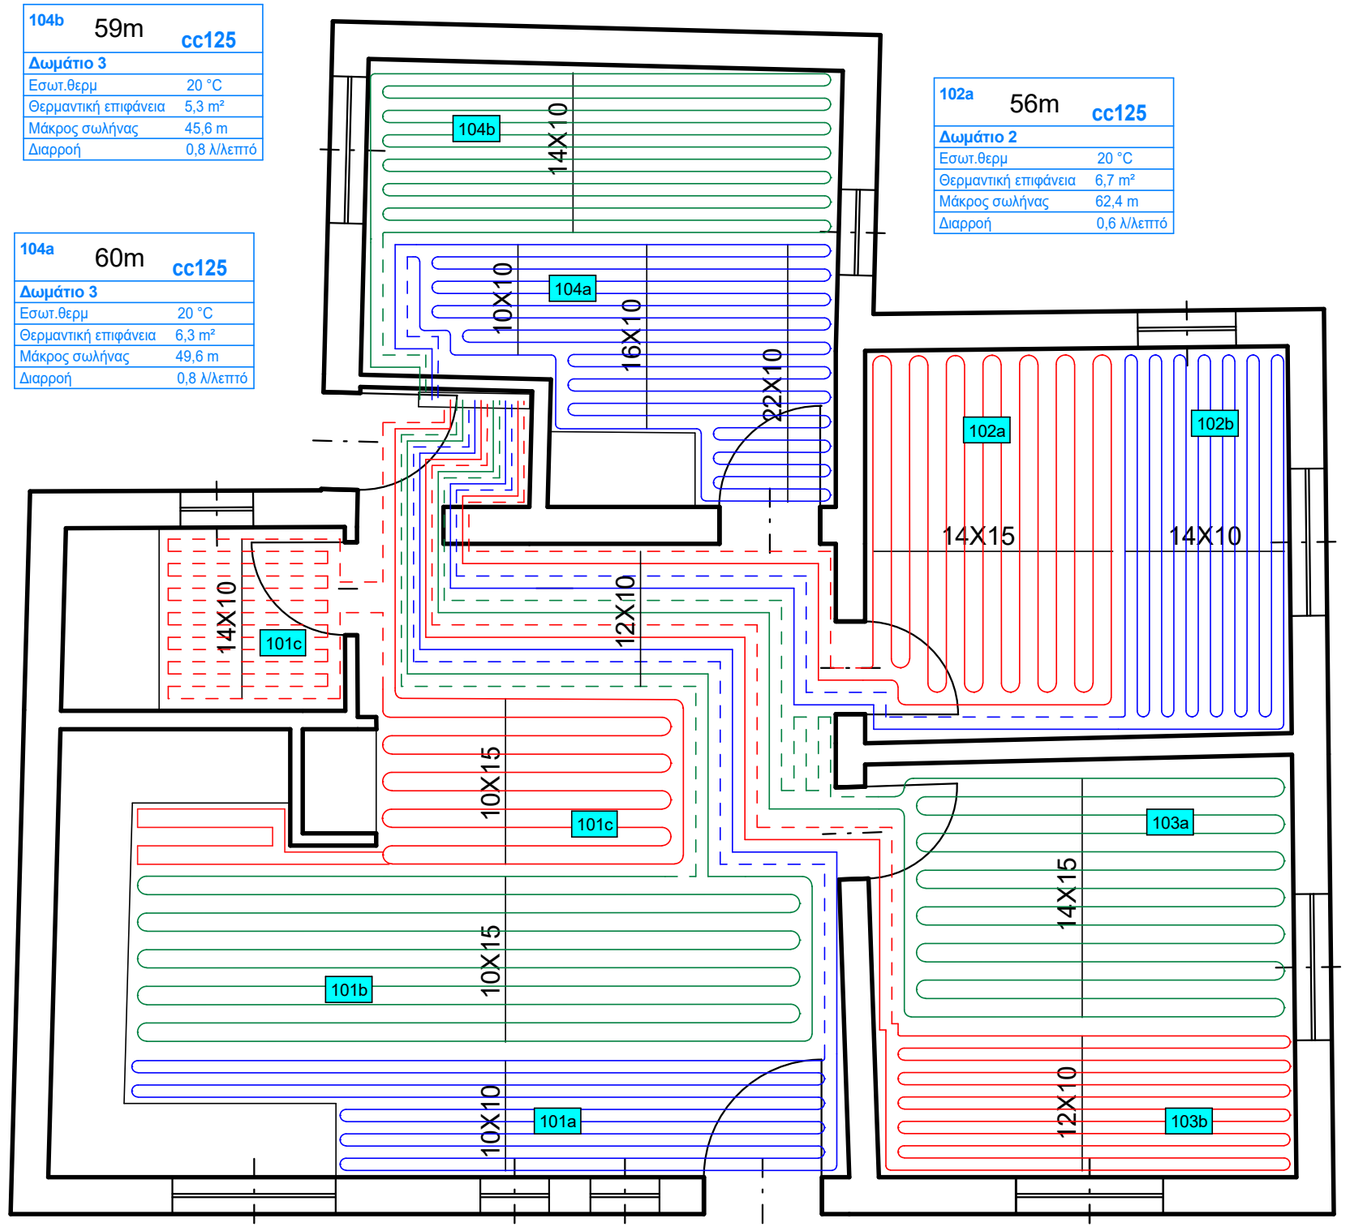

102a	56m	cc125
Δωμάτιο 2		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	6,7 m²	
Μάκρος σωλήνας	62,4 m	
Διαρροή	0,6 λ/λεπτό	

102b	63m	cc125
Δωμάτιο 2		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	4,2 m²	
Μάκρος σωλήνας	51,1 m	
Διαρροή	0,4 λ/λεπτό	

103a	64m	cc125
Δωμάτιο 1		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	7,8 m²	
Μάκρος σωλήνας	76,4 m	
Διαρροή	1,6 λ/λεπτό	

103b	62m	cc125
Δωμάτιο 1		
Εσωτ.θερμ	20 °C	
Θερμαντική επιφάνεια	3,9 m²	
Μάκρος σωλήνας	50,4 m	
Διαρροή	0,9 λ/λεπτό	

HakaGerodur

Έργο	Οικία
Περιοχή	Κατερίνη
Όροφος	Ά όροφος

	Μηχανικός			Ημερομηνία
	Ζαχαριάδης			20/7/2023

S
1: 50